


1001703-003 暖暖區八南里淹水災害潛勢圖


防災資訊	
鄉(鎮、市、區)界圖	
<ul style="list-style-type: none"> 面積 1.27 平方公里 總人口數 788 人 	
災害通報單位	
<ul style="list-style-type: none"> ● 暖暖區災害應變中心 電話:(02)2457-9121 ● 八堵派出所 電話:(02)2456-2438 ● 暖暖消防分隊 電話:(02)2457-4119 	
緊急聯絡人	
<ul style="list-style-type: none"> ● 八南里里長 陳碧琴 電話:(02)2456-2205 0932-845-867 	
防災資訊網站	
<ul style="list-style-type: none"> ● 行政院中央災害防救委員會 http://www.cdprc.ey.gov.tw/ ● 農委會水土保持局 http://www.swcb.gov.tw/ ● 經濟部水利署 http://www.wra.gov.tw/ ● 交通部公路總局 http://www.thb.gov.tw 	
避難收容處所	
<ul style="list-style-type: none"> ● 八南里民活動中心 面積：328.2 平方公尺 容納：66 人 地址：基隆市暖暖區源遠路 27 號 電話：(02) 2456-3319 ● 基隆高中 面積：1730.4 平方公尺 容納：347 人 地址：基隆市暖暖區源遠路 20 號 電話：(02)2458-2052#240 	

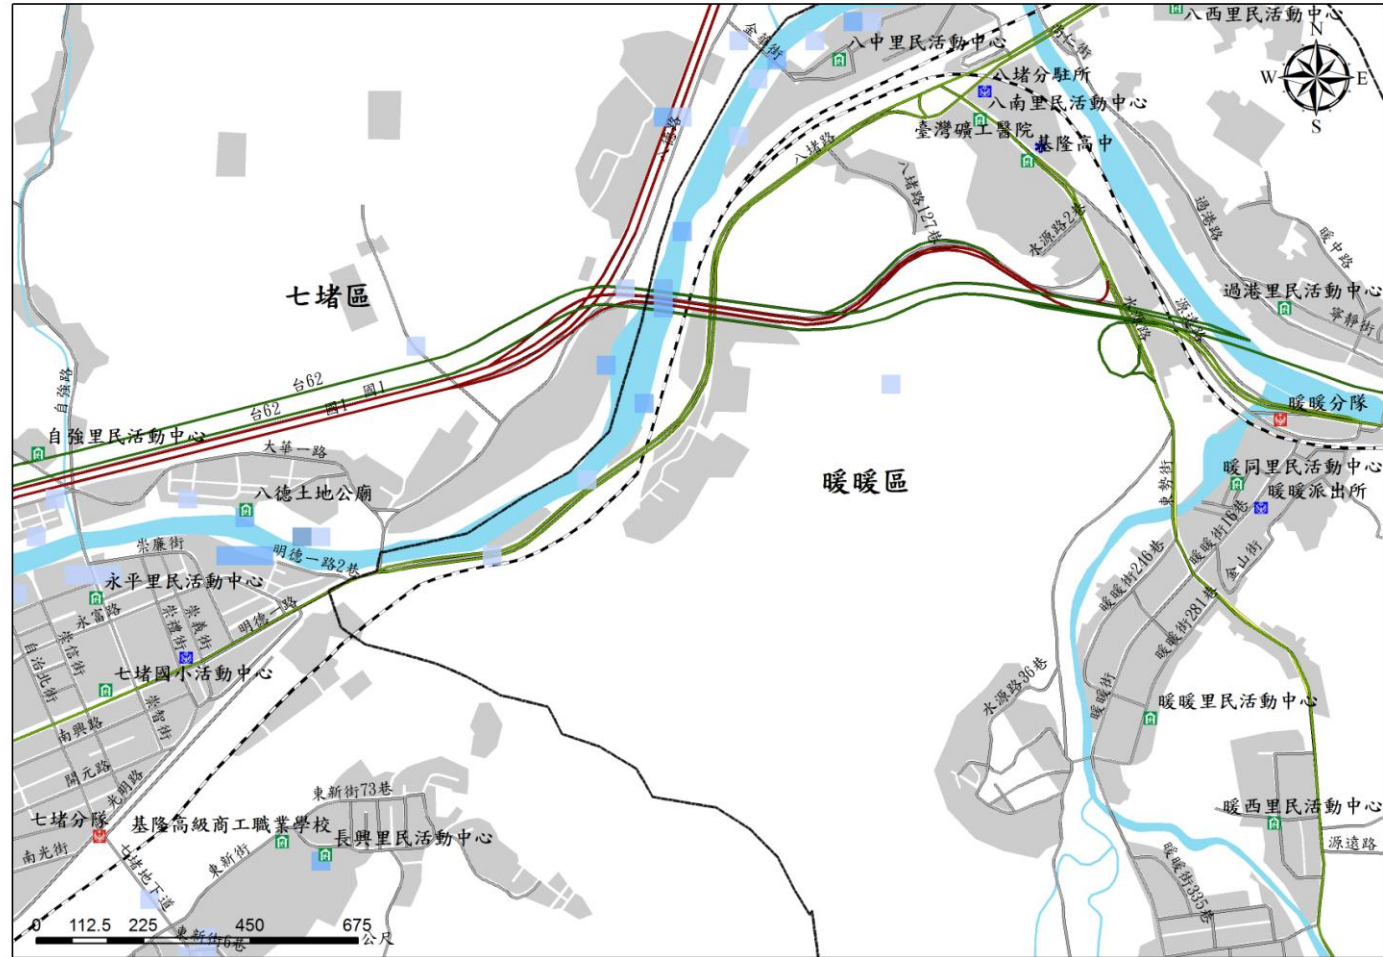

圖例	450 毫米/1 日 > 50 公分 淹水	基本圖例與道路		設施
	淹水深度 0.5 至 1 公尺影響範圍	鄉(鎮、市、區)界線	國道	消防單位
	淹水深度 1 至 2 公尺影響範圍	河流	快速道路	醫療院所
	淹水深度 2 至 3 公尺影響範圍	建築區域	省道	警察單位
淹水深度大於 3 公尺影響範圍	鐵路	縣道	室內避難收容處所	
		鄉道		
基隆市政府 106 年 更新				

1001703-011 暖暖區八中里淹水災害潛勢圖

防災資訊	
鄉(鎮、市、區)界圖	
<ul style="list-style-type: none"> 面積 0.14 平方公里 總人口數 511 人 	
災害通報單位	
<ul style="list-style-type: none"> 暖暖區災害應變中心 電話:(02)2457-9121 八堵派出所 電話:(02)2456-2438 暖暖消防分隊 電話:(02)2457-4119 	
緊急聯絡人	
<ul style="list-style-type: none"> 八中里里長 俞偉明 電話:(02)2456-8920 0919-394-019 	
防災資訊網站	
<ul style="list-style-type: none"> 行政院中央災害防救委員會 http://www.cdprc.ey.gov.tw/ 農委會水土保持局 http://www.swcb.gov.tw/ 經濟部水利署 http://www.wra.gov.tw/ 交通部公路總局 http://www.thb.gov.tw 	
避難收容處所	
<ul style="list-style-type: none"> 八中里民活動中心 面積: 206.7 平方公尺 容納: 42 人 地址: 基隆市暖暖區金華街 204 號 電話: (02)2456-8920 基隆高中 面積: 1730.4 平方公尺 容納: 347 人 地址: 基隆市暖暖區源遠路 20 號 電話: (02)2458-2052#240 	

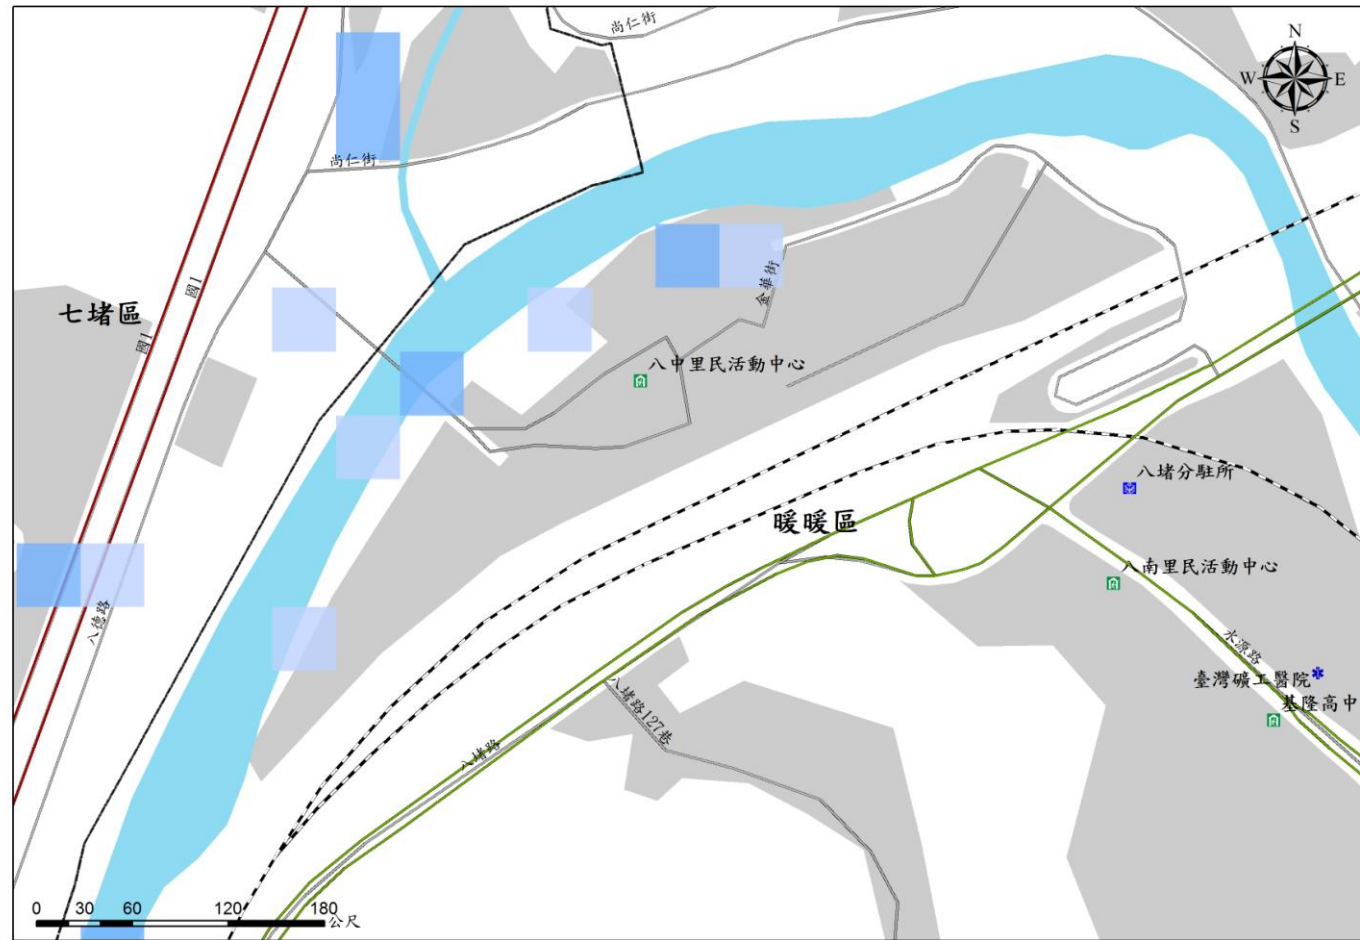

圖例	450 毫米/1 日 > 50 公分 淹水	基本圖例與道路		設施
	淹水深度 0.5 至 1 公尺影響範圍	鄉(鎮、市、區)界線	國道	消防單位
	淹水深度 1 至 2 公尺影響範圍	河流	快速道路	醫療院所
	淹水深度 2 至 3 公尺影響範圍	建築區域	省道	警察單位
淹水深度大於 3 公尺影響範圍	鐵路	縣道	室內避難收容處所	
		鄉道		

基隆市政府 106 年 更新

